


Pozn.: Rozvaděč RFVE-DC1,2 jsou na fasádě. Rozvaděč RFVE a střídače budou umístěny v přízemí v technické místnosti. Elektroměrový rozvaděč RE a hlavní rozvaděč RH jsou v rozvodně. Pojistková skříň PS - HDS je umístěná na fasádě.

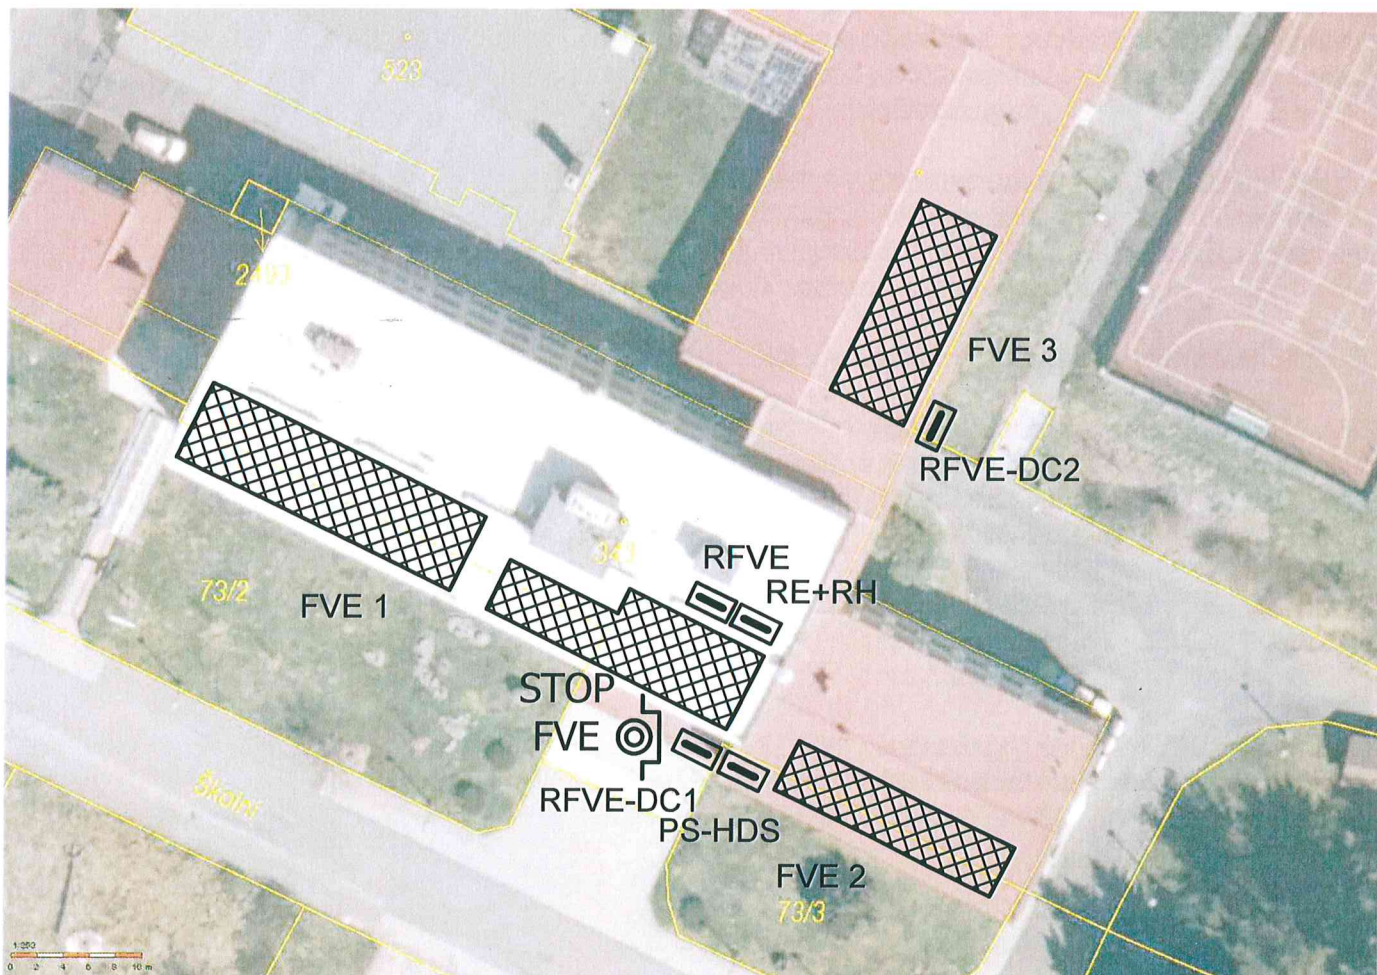

Pozn.: FV moduly (106 ks - FVE 1, 34 ks - FVE 2) jsou osazeny na šikmé střeše na konstrukci s azimutem 202° a se sklonem 10° a FV moduly (42 ks - FVE 3) jsou osazeny na šikmé střeše na konstrukci s azimutem 112° a se sklonem 10°.

Napěťová soustava 2 DC, 1 000V


Napěťová soustava 3+PE+N AC 50Hz, 400V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Ochranná opatření – automatické odpojení od zdroje, čl. 411

Ochranná opatření – dvojitá nebo zesílená izolace, čl. 412

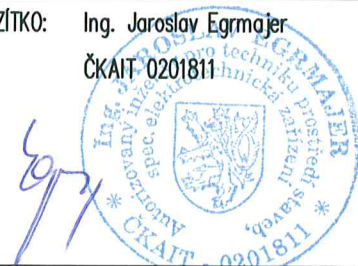

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	RAZÍTKO: Ing. Jaroslav Egrmajer ČKAIT 0201811 	
ING. EGRMAJER	ING. EGRMAJER	ING. EGRMAJER		
AKCE: FVE 90 kWp na střeše objektu Školní 264, 348 06 Přimda odb. m. č. 0000386913				
INVESTOR: Základní škola Přimda Školní 264 348 06 Přimda			MÍSTO:	Přimda
			STUPEŇ PD:	PDÚS
			DATUM:	09/2023
OBSAH: ELEKTROINSTALACE Situace			ČÍSLO AKCE:	23/112
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: NN – 01