


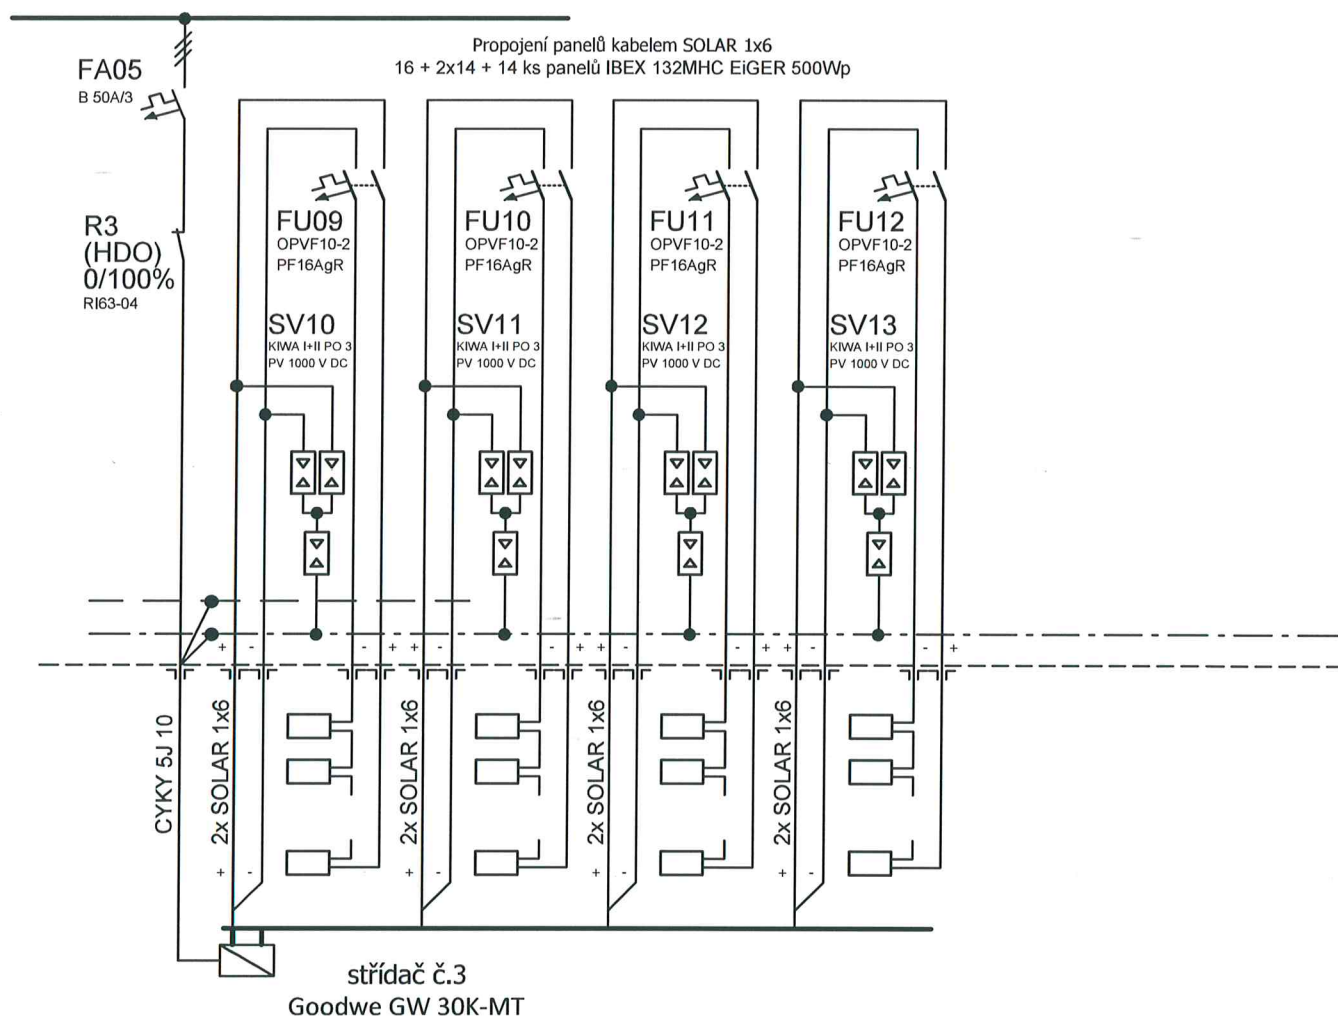

Napěťová soustava 2 DC, 1 000V

Napěťová soustava 3+PE+N AC 50Hz, 400V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Ochranná opatření - automatické odpojení od zdroje, čl. 411

Ochranná opatření - dvojitá nebo zesílená izolace, čl. 412

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	RAZÍTKO: Ing. Jaroslav Egrmajer ČKAIT 0201811 	
ING. EGRMAJER	ING. EGRMAJER	ING. EGRMAJER		
AKCE:	FVE 90 kWp na střeše objektu Školní 264, 348 06 Přimda odb. m. č. 0000386913			
INVESTOR:	Základní škola Přimda Školní 264 348 06 Přimda		MÍSTO:	Přimda
OBSAH:	ELEKTROINSTALACE Rozvaděč RFVE		STUPEŇ PD:	PDÚS
			DATUM:	09/2023
			ČÍSLO AKCE:	23/112
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: NN – 06.2