


2 DC 1 000V, In = 16A

Propojení panelů kabelem SOLAR 1x6

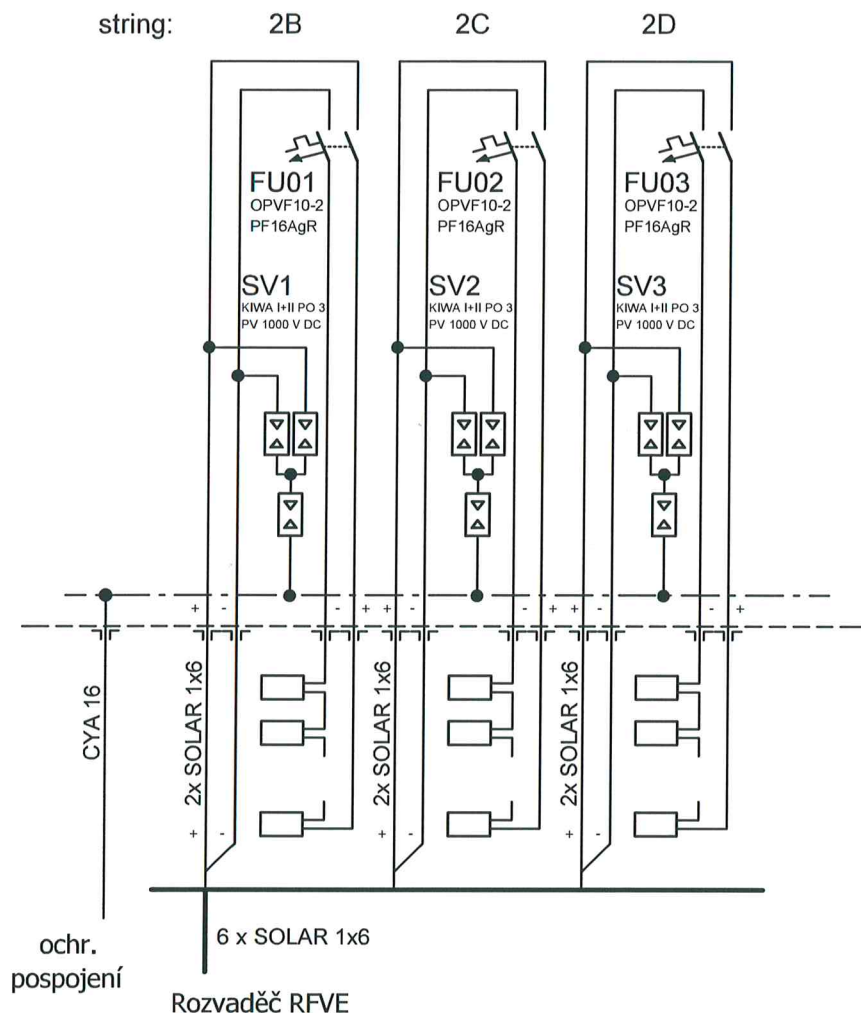

Napěťová soustava 2 DC, 1 000V

Napěťová soustava 3+PE+N AC 50Hz, 400V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Ochranná opatření - automatické odpojení od zdroje, čl. 411

Ochranná opatření - dvojitá nebo zesílená izolace, čl. 412

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	RAZÍTKO: Ing. Jaroslav Egrmajer	
ING. EGRMAJER	ING. EGRMAJER	ING. EGRMAJER	ČKAIT 0201811	
AKCE: FVE 90 kWp na střeše objektu Školní 264, 348 06 Přimda odb. m. č. 0000386913				
INVESTOR: Základní škola Přimda Školní 264 348 06 Přimda			MÍSTO:	Přimda
			STUPEŇ PD:	PDÚS
			DATUM:	09/2023
OBSAH: ELEKTROINSTALACE Rozvaděč RFVE-DC2			ČÍSLO AKCE:	23/112
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: NN – 08