


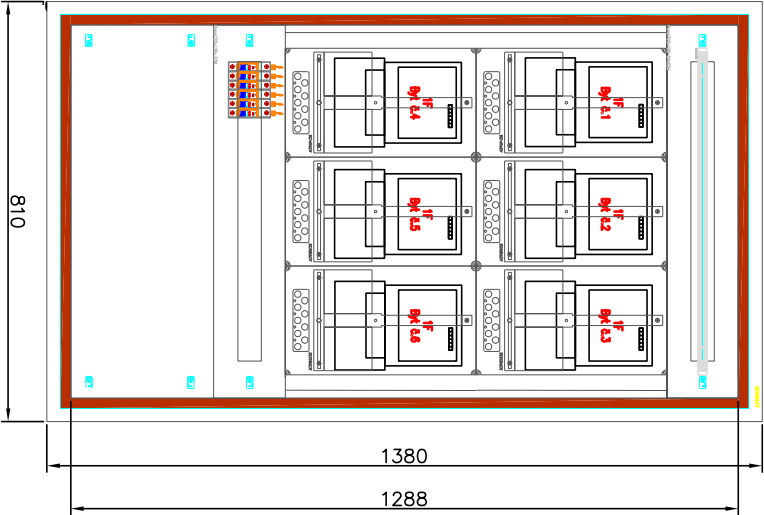

Rozváděč:
Poloha:
Stupeň krytí:
Požární klasifikace:
Dveře:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Výklenek:
Podstavec:

KONSTRUKCE M2000 ELEKTROMĚROVÉ A INSTALAČNÍ
Zapuštěný
IP40
PL 30
Zapuštěný rám s dveřmi
810 x 1380 x 250 (Šířka x Výška x Hloubka)
720 x 1288 x 250 (Šířka x Výška x Hloubka)
800 x 1350 x 250 (Šířka x Výška x Hloubka)
—
IL308328-F
Zapuštěný rám s dveřmi S3 JU-28 S3 s úpravou EW60
CSIL127328
Konstrukce elektroměrové 3-28, 2-řadé
M20006xEMPožEW601380mm

Rozmístění přístrojů je pouze orientační
Přepětové ochrany musí být dle umístění v rozváděči
samostatně z důvodu dodržení vzdálenosti
vstupujících a vystupujících kabelů – indukční a
kapacitní vazba. Minimální vzdálenost přírodních a
vývodních kabelů je 20 cm.

VYPRACOVANÉ:		VED. PROJEKTU:	
Ing. Jiří Smílek		Ing. Jiří Smílek	
INVESTOR:		OBJEDVATEL:	
Obrat MČ Praha 19, Smělská 43/1, Praha 19, kčevy 197 04		Ing. Jiří Smílek	
STAVEK:		PODÚČÍ-mlatnost č.	
Basturlice blavndu domovndu vedent		2AP	
OBJEKT:		OBJEDVATEL:	
Chotětovská 688-690		Ing. Jiří Smílek	
SOUBOR:		OBJEDVATEL:	
Záření silnoproudé elektrickéhny		Ing. Jiří Smílek	
MATEŘ:		OBJEDVATEL:	
Elektrický rozváděč R22 688		Ing. Jiří Smílek	
MATEŘ VÝK:		OBJEDVATEL:	
Elektrický rozváděč R22 688		Ing. Jiří Smílek	

