


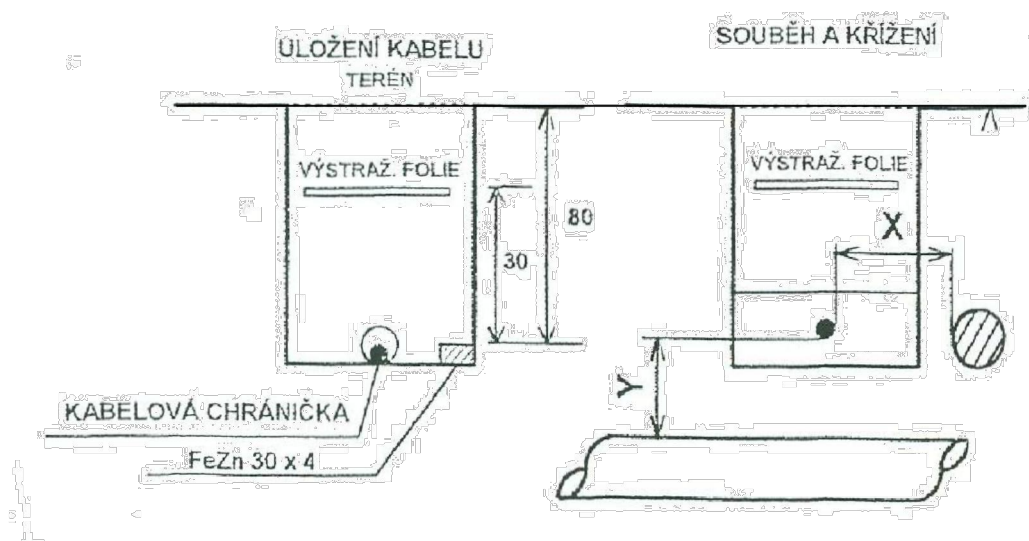

**SOUBĚH A KŘÍŽENÍ**

| VEDENÍ NN           | X   | Y   |
|---------------------|-----|-----|
| SDĚLOVACÍ VEDENÍ    | 300 | 300 |
| PLYNOVÉ POTRUBÍ     | 600 | 100 |
| VODOVODNÍ POTRUBÍ   | 400 | 400 |
| TEPELNÉ POTRUBÍ     | 300 | 300 |
| KANALIZAČNÍ POTRUBÍ | 500 | 300 |
| KABEL NN            | 50  | 50  |
| KABEL DO 10 KV      | 150 | 150 |
| KABEL DO 35 KV      | 200 | 200 |

|                                                        |                                    |                                   |                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Odpovědný zástupce<br>ING. IVO KAŠPAR                  | Zodp.projektant<br>ING. IVO KAŠPAR | Vypracoval<br>ING. DANA KAŠPAROVÁ | <div><b>ATEA</b> projekt</div> <div>ing. Dana Kašparová</div> <div>Lipová-lázně 684</div> <div>790 60 LIPOVÁ-LÁZNĚ</div> |            |
| Investor OBEC LIPOVÁ.LÁZNĚ, 790 61 LIPOVÁ-LÁZNĚ 396    |                                    |                                   |                                                                                                                          |            |
| Místo K.Ú. DOLNÍ LIPOVÁ, OKRES JESENÍK, KRAJ OLOMOUCKÝ |                                    |                                   |                                                                                                                          |            |
| Akce                                                   |                                    |                                   |                                                                                                                          |            |
| SBĚRNÝ DVŮR – LIPOVÁ-LÁZNĚ<br><br>D.200 – ELEKTRO      |                                    |                                   | Formát 1 A4                                                                                                              |            |
|                                                        |                                    |                                   | Datum 06/2013                                                                                                            |            |
|                                                        |                                    |                                   | Účel DPS                                                                                                                 |            |
|                                                        |                                    |                                   | Č.zak. AP/002/09/KD/P                                                                                                    |            |
|                                                        |                                    |                                   | Měřítko                                                                                                                  |            |
| Obsah                                                  | VZOROVÉ ULOŽENÍ KABELU             |                                   | Číslo výkresu<br><b>D.203</b>                                                                                            | Číslo paré |