


VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK


(M 1:25)

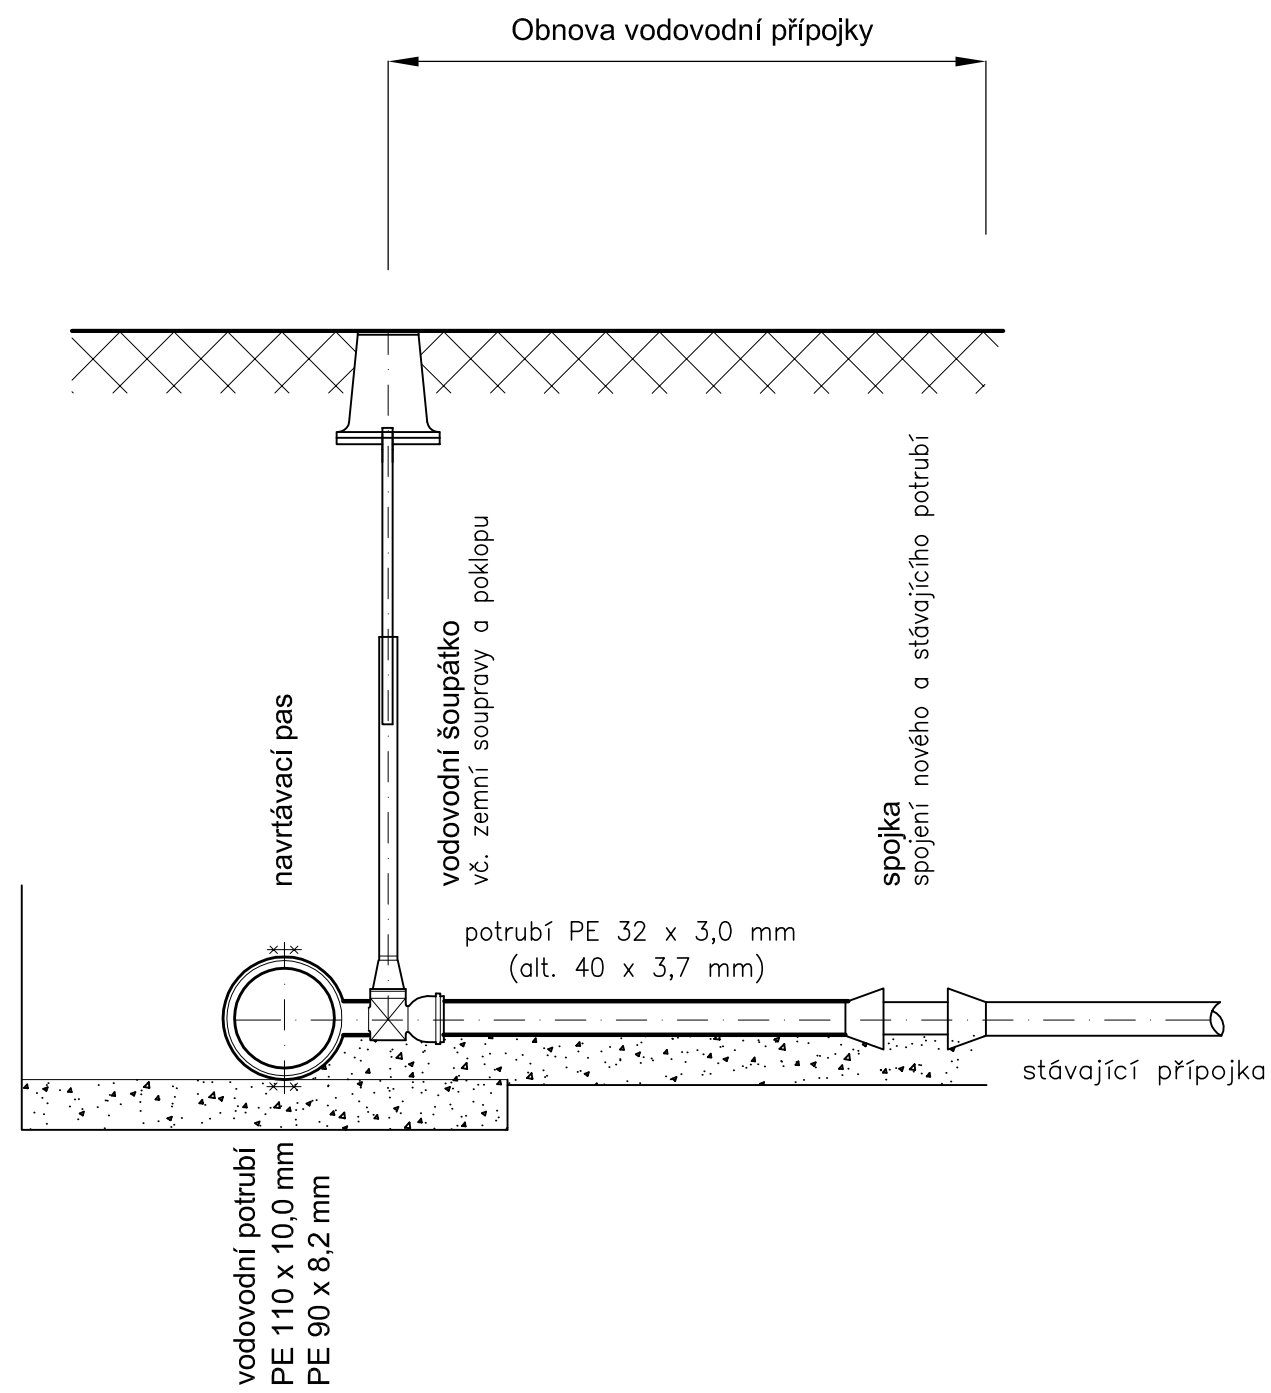

POZNÁMKY :

- DIMENZE A POČET PŘEPOJOVANÝCH PŘÍPOJEK JE UVEDEN POUZE ORIENTAČNĚ. TYTO ÚDAJE BUDOU UPŘESNĚNY PO OBNAŽENÍ NAPOJENÝCH STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK.
- OBNOVA PŘÍPOJEK BUDE PROVEDENA OD NAPOJENÍ NA NOVÉ POTRUBÍ VODOVODU K PROPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU V RŮZNÝCH DÉLKÁCH. JEDNÁ SE O OBNOVU V ROZSAHU OBNOVOVANÉ KOMUNIKACE, V ZATRAVNĚNÉM TERÉNU V MIN. DL. 1,5 M NEBO K OBVODOVÉ ZDI BYTOVÝCH DOMŮ.
- NOVÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BUDOU PROVEDENY V DIMENZI STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY (VČETNĚ VÝSTUPU NAVRTÁVACÍHO PASU A ŠOUPÁTKA).
- SPOJENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJEK (DRUH A DIMENZE SPOJEK) BUDE URČEN PO OBNAŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ PŘÍPOJEK.

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJEK

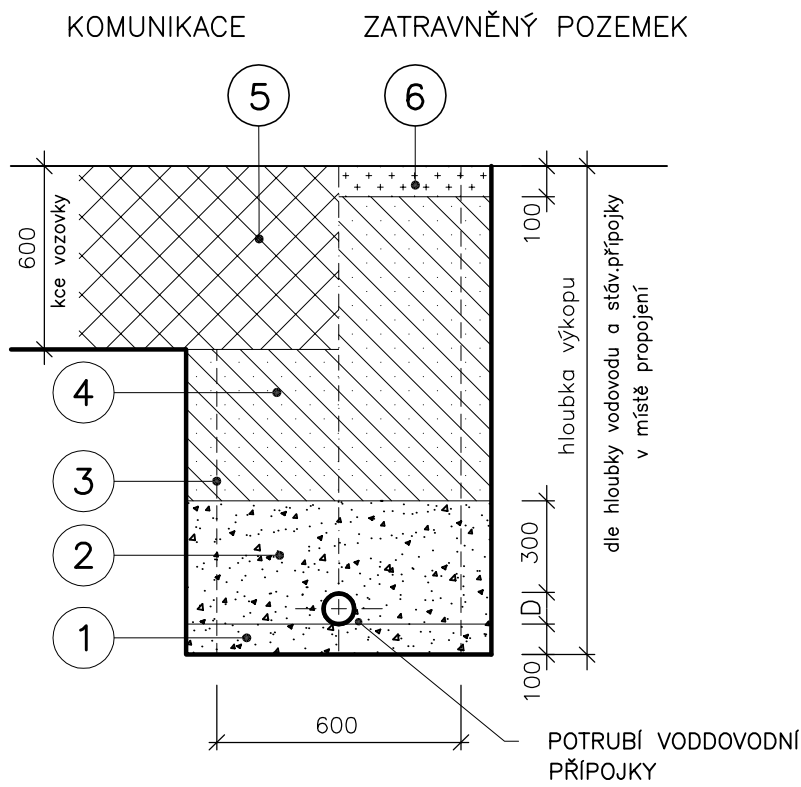

LEGENDA

OZN.	POPIS
1	VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 4–8 mm
2	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
3	OBSYP POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 4–8 mm
4	ZÁSYP VÝKOPU VYTĚŽENOU ZEMINOU, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
5	KOMUNIKACE : VIZ. POZNÁMKA
6	OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

POZNÁMKA K BODU 5 :
SKLADBA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE V MIN. TL. 600 MM
JE SOUČÁSTÍ OBNOVY KOMUNIKACE, KTEROU ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PD.

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba :	DOLNÍ DVOŘIŠTĚ (č.p. 157 - č.p. 40) - obnova vodovodu a kanalizace	Vypracovala : M.Sváčková Datum : 02.2019 Č.zakázky : 2-902-03-PS
Název výkresu :	VZOROVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	Č.výkresu : D.14