


R.01
IP 30 63A ZAPUŠTĚNÝ
DLE DODAVATELE

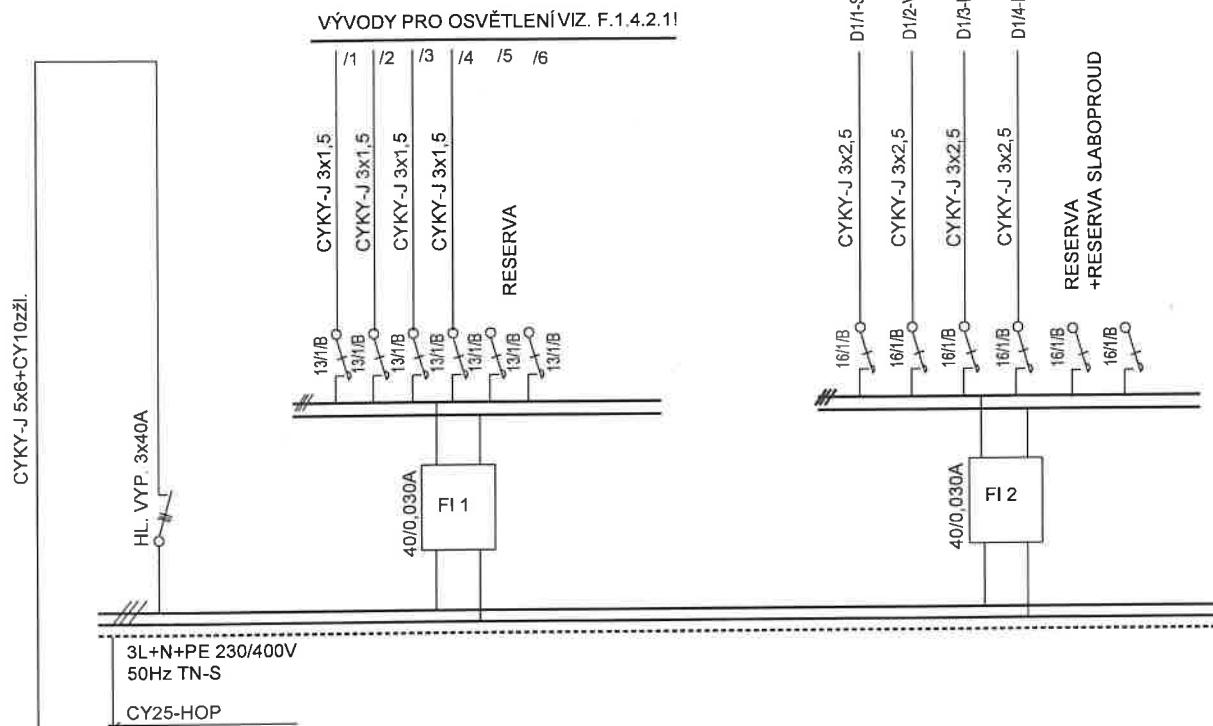

RE -NADSTAVBA

POZNÁMKA:

SOUSTAVA NAPĚTÍ 3L+N+PE 400V 50Hz TN-S.OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM-
SAMOČINNÉ ODPOJENÍ POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE, DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. +

Součást stavebního povolení
č.j. MU82-6480/2020/18
vydaného dne 26.1.2021
Podpis *Pavel Křížek*



Zodp. proj.	vypracoval	ICD	Dodavatel PD	
ing. DEMUTH J.	KNÍŽEK PAVEL			
Investor: OBEC HERMANOV		Format	1A4	
MU : DĚČÍN		Datum	11/2020	
Název akce: FOJTovice 66 STAVEBNÍ ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE		Ucel	DPS	
		C. zak.		
Obsah : ZAPOJENÍ A VÝZBROJ R.01-RESTAURACE		Meritko	C. vykr. F.1.4.2.4	

2