



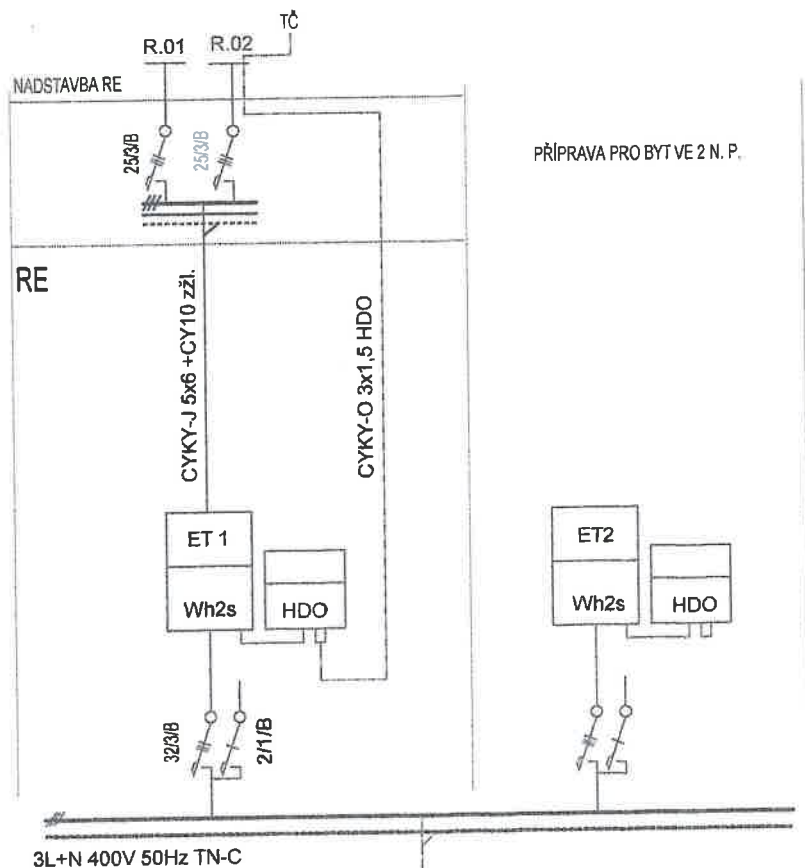

PŘÍVOD ZE STÁVAJÍCÍ SVODOVÉ PŘÍPOJKY
MIN. EKV. CYKY-J 5x16!

POZNÁMKA : NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3L+N+PE 400V 50Hz TN-S. OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÉ ODPOJENÍ POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
OSTATNÍ ÚDAJE-VIZ. TZ PD, ČÁST 1.4.1 !

RE RESTAURACE

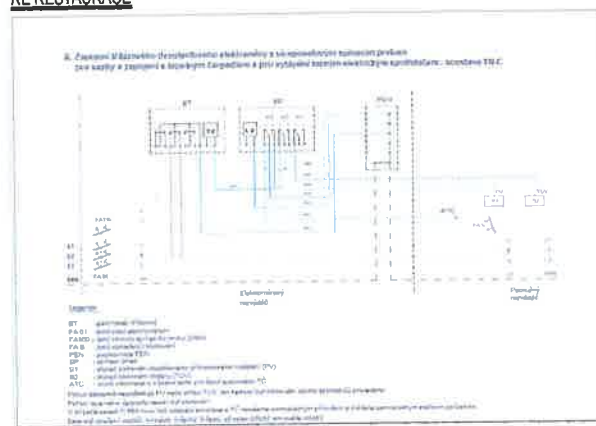

Zodp. proj.	Vypracoval	ICD	Dodavatel PD	
Ing. DEMUTH J.	KNÍŽEK PAVEL			
Investor: OBEC HEŘMANOV			Format	1A4
MU : DĚČÍN			Datum	11/2020
Název akce: FOJTOVICE 66 STAVEBNÍ ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE			Ucel	DPS
Obsah: ZAPOJENÍ A VÝZBROJ RE			C. zak.	
			Meritko	C. vykr. F.142.3

Součást stavebního povolení
č. j. 1188-V-6480/2020/ko
vydaného dne 26.1.2021
Podpis František

2